


Peças de reposição Lindsay

**ZIMMATIC™**  

---

**BY LINDSAY**

Descrição:Micro switch haste longa 1 cv  
Código : 09-9030-9

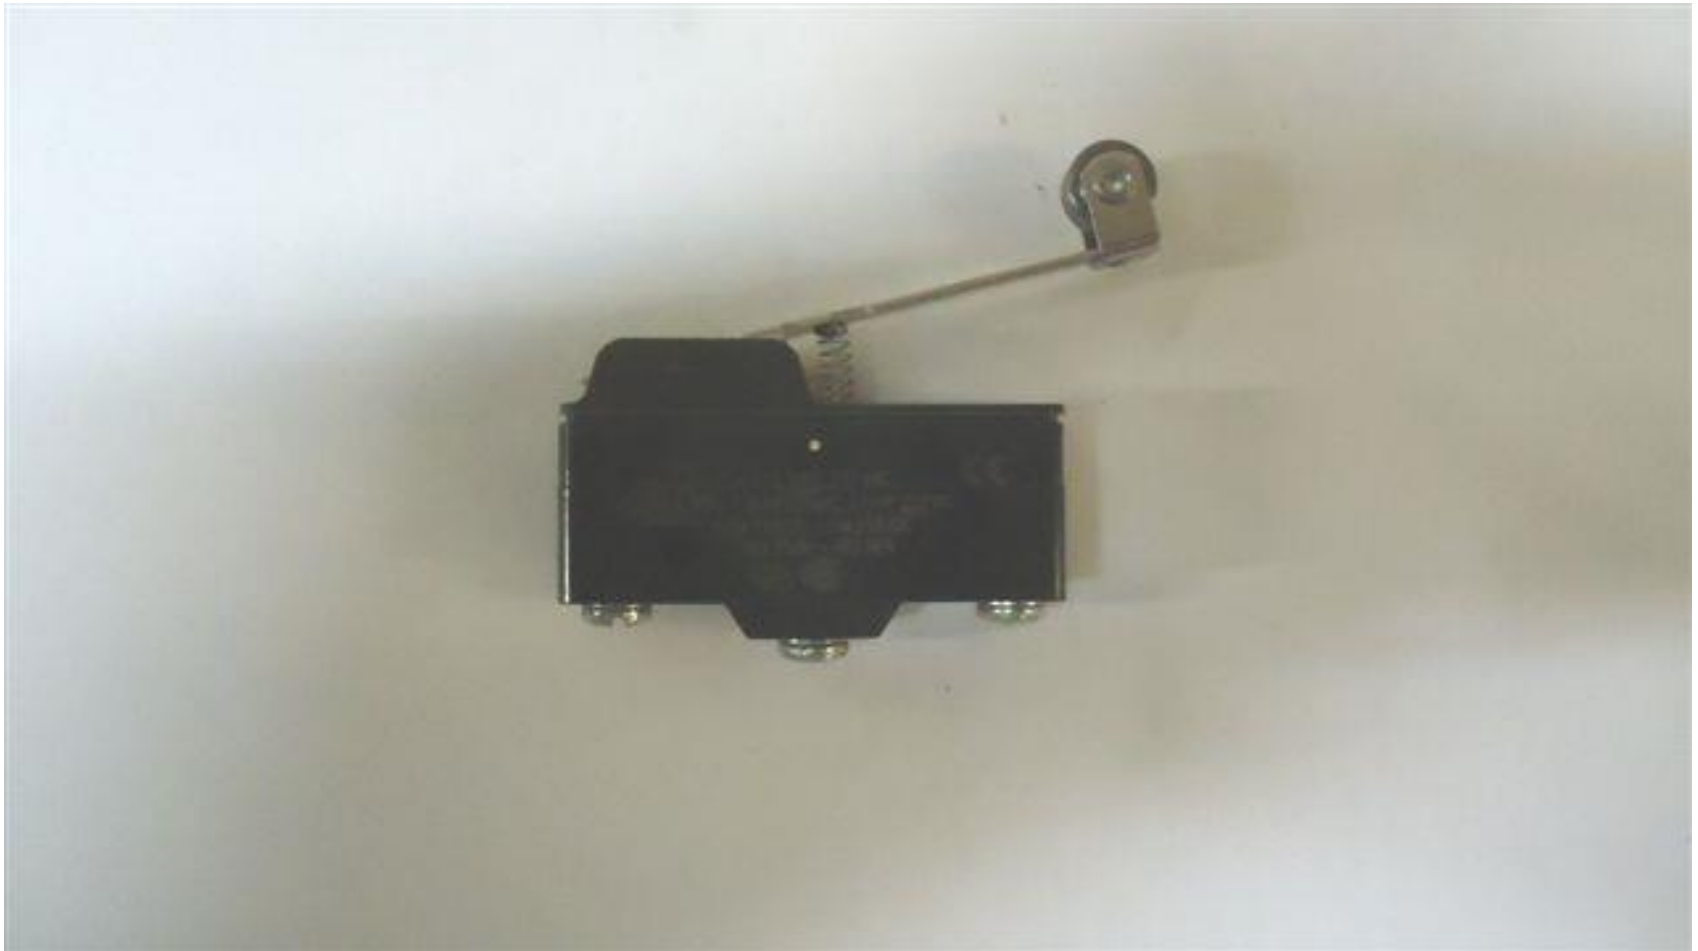


# Contator avan/reversão 32A 110V cod. 11-8921-0




Descrição: Contat. Trip. 9A 110V DPA23S31

Código: 09-0866-5

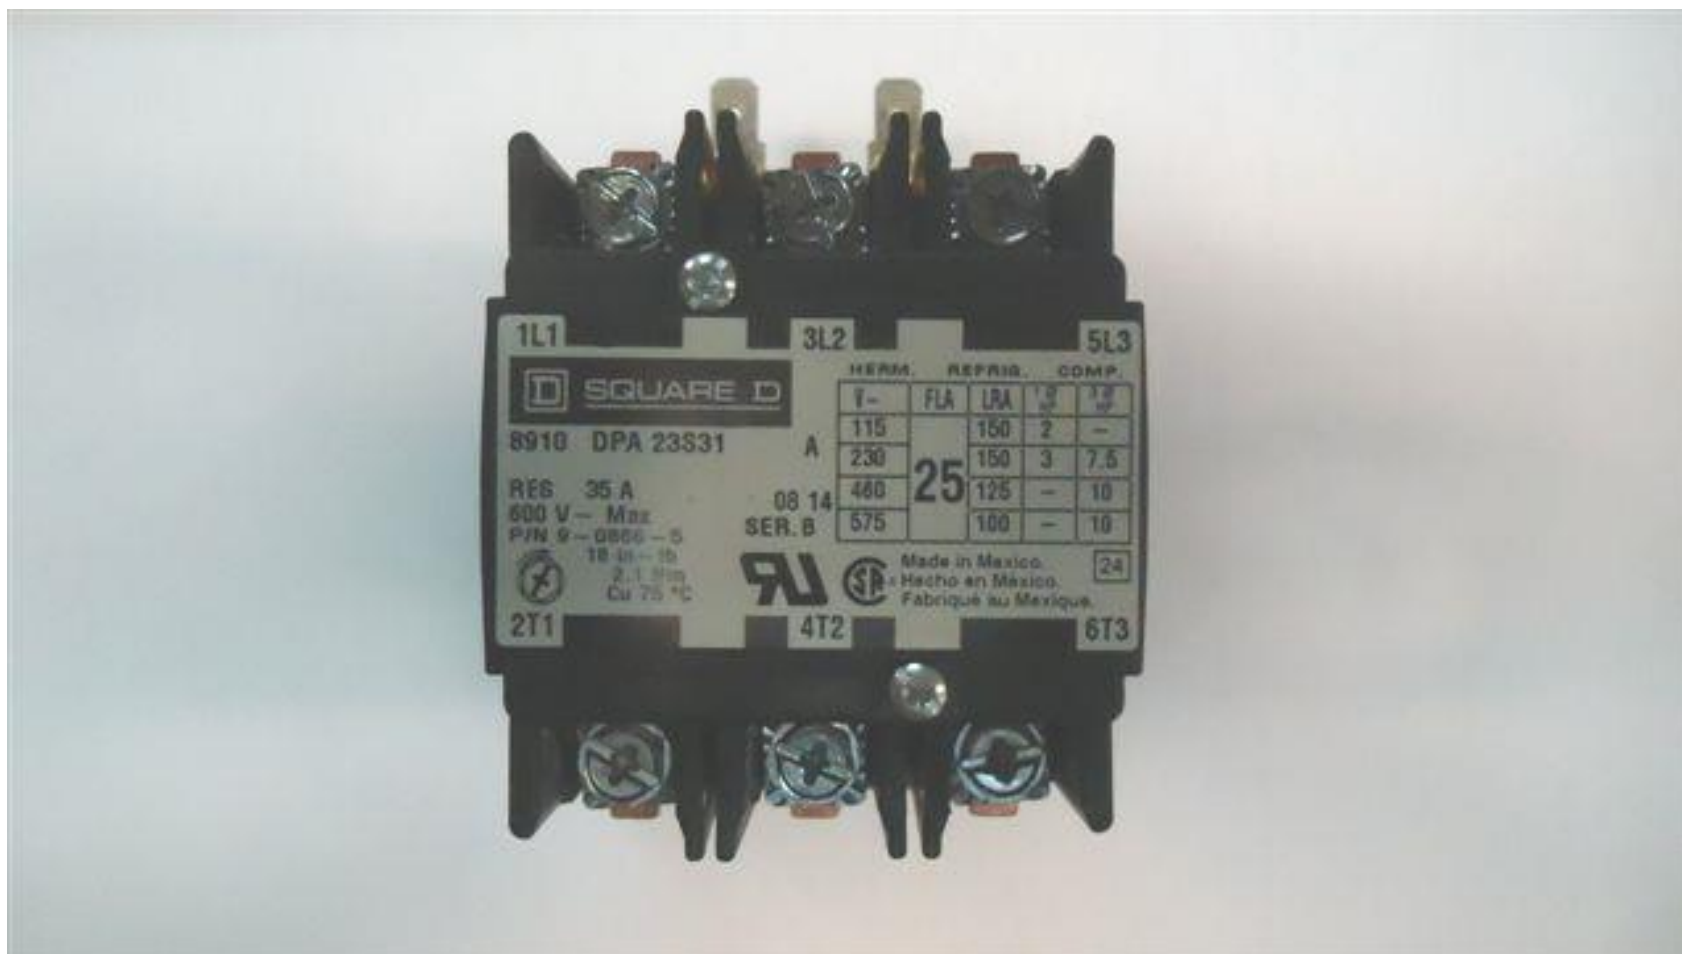

Descrição: Chave liga –desliga margirus.

Código: B0-0882-0

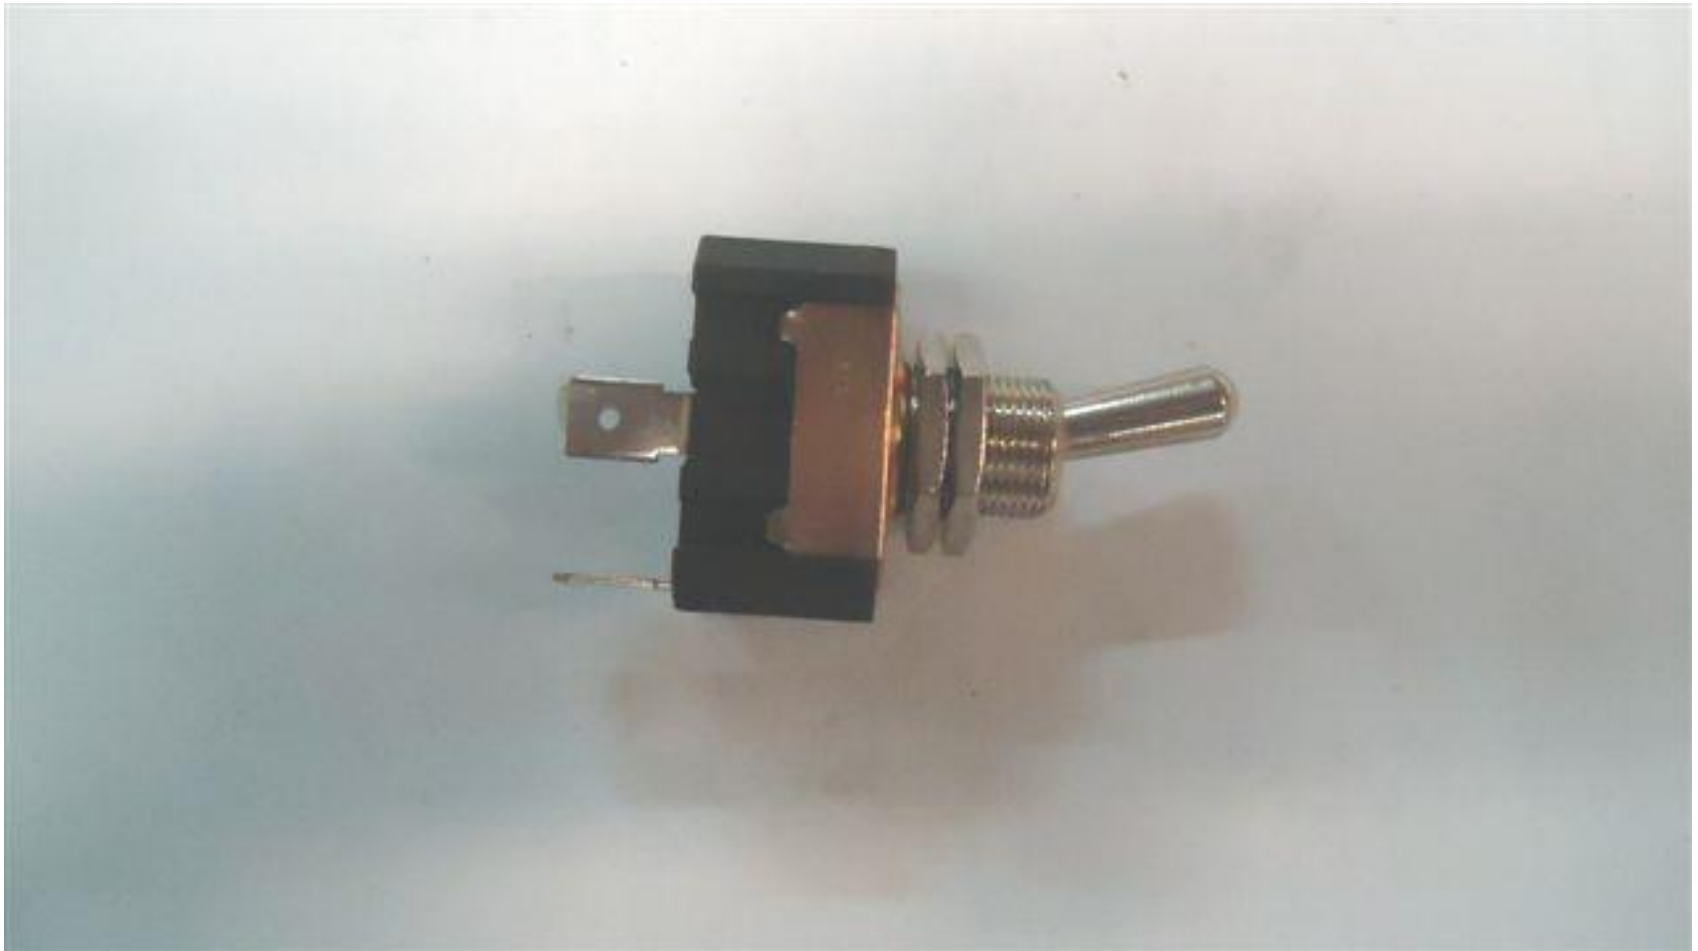

# Chave haste On-OFF2P20A ST-RUN PC cod. 12-5550-0



# Chave lig-des-lig margirus cod. B0-0803-0



# Chave liga-liga margirus cod. 12-3558-0




Chave rever.H20 3P DT ON/ON  
Cod.09-9286-7






# Bloco temporizador TR 0,1-30s Cod,12-3645-0

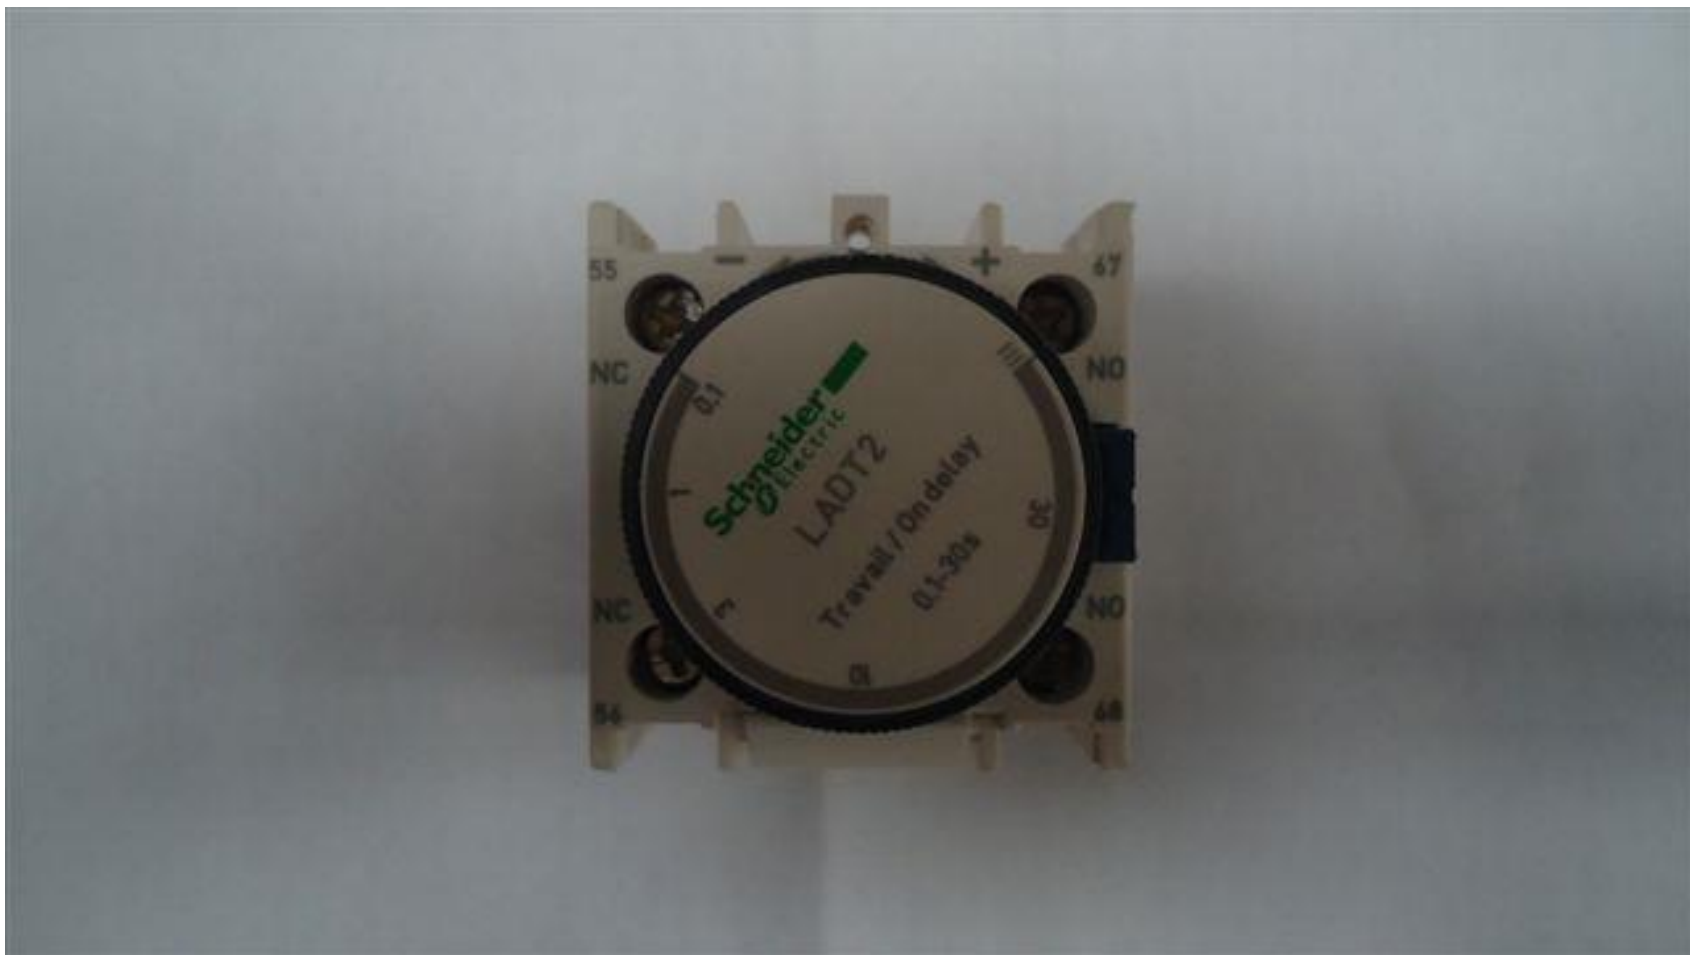


Contator aux.25A/24VCA 50/60AZ

Cod. 09-8890-7

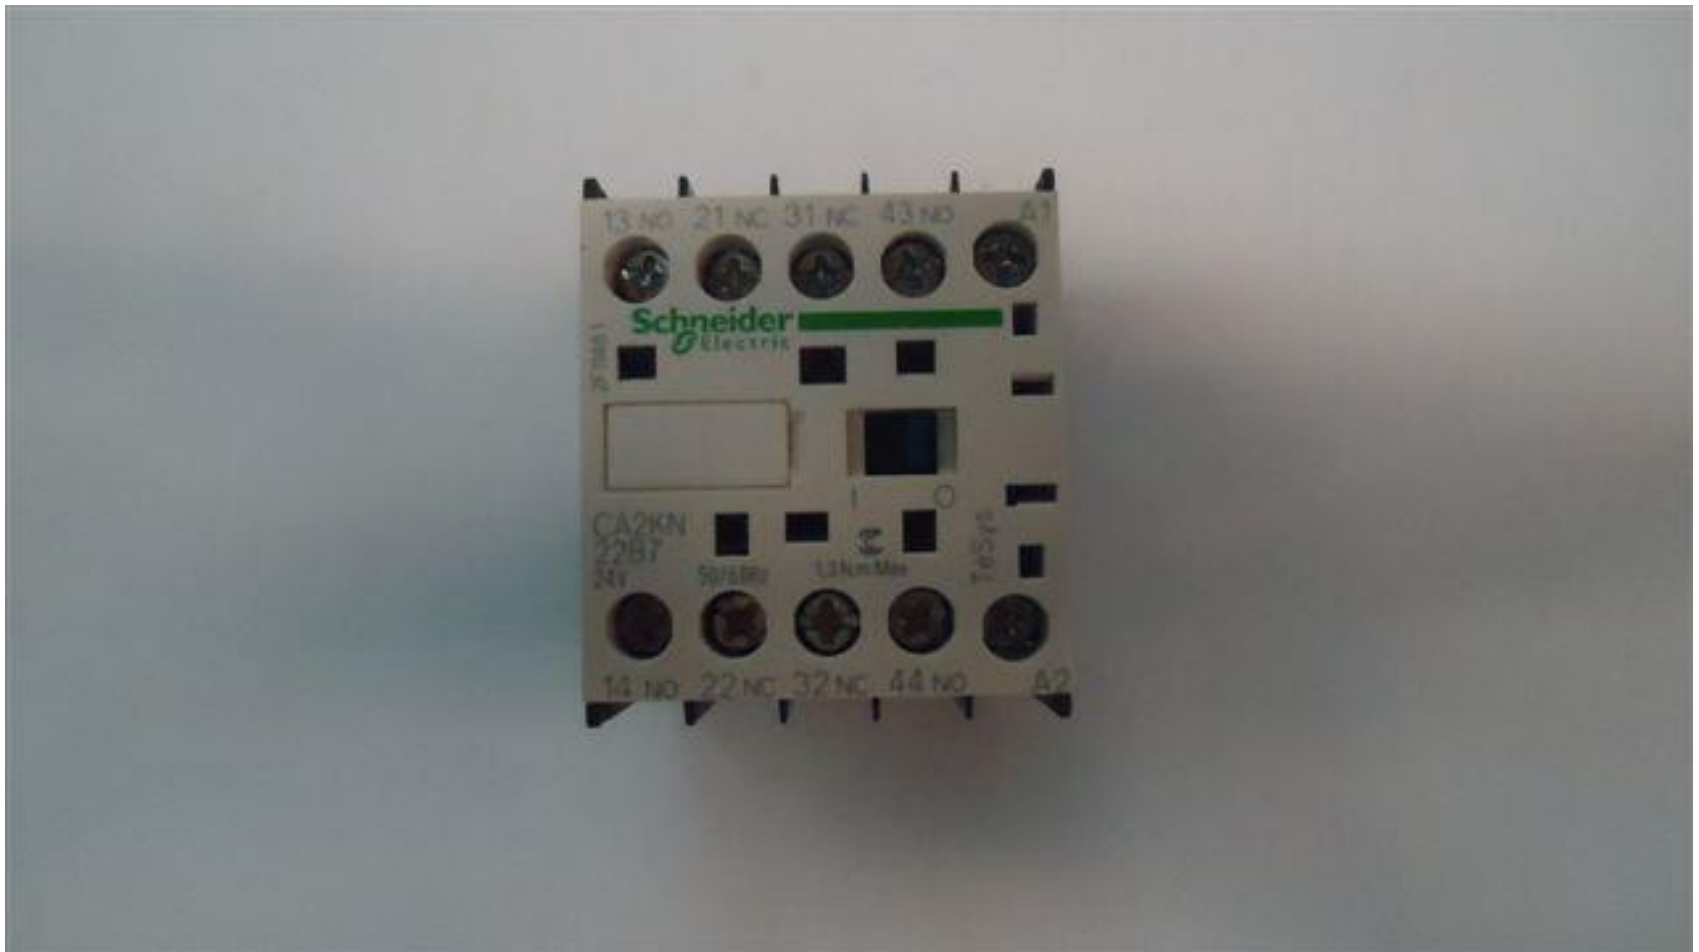

# Contator K 6A 110V 60 HZ 1NF cod.13-0975-0

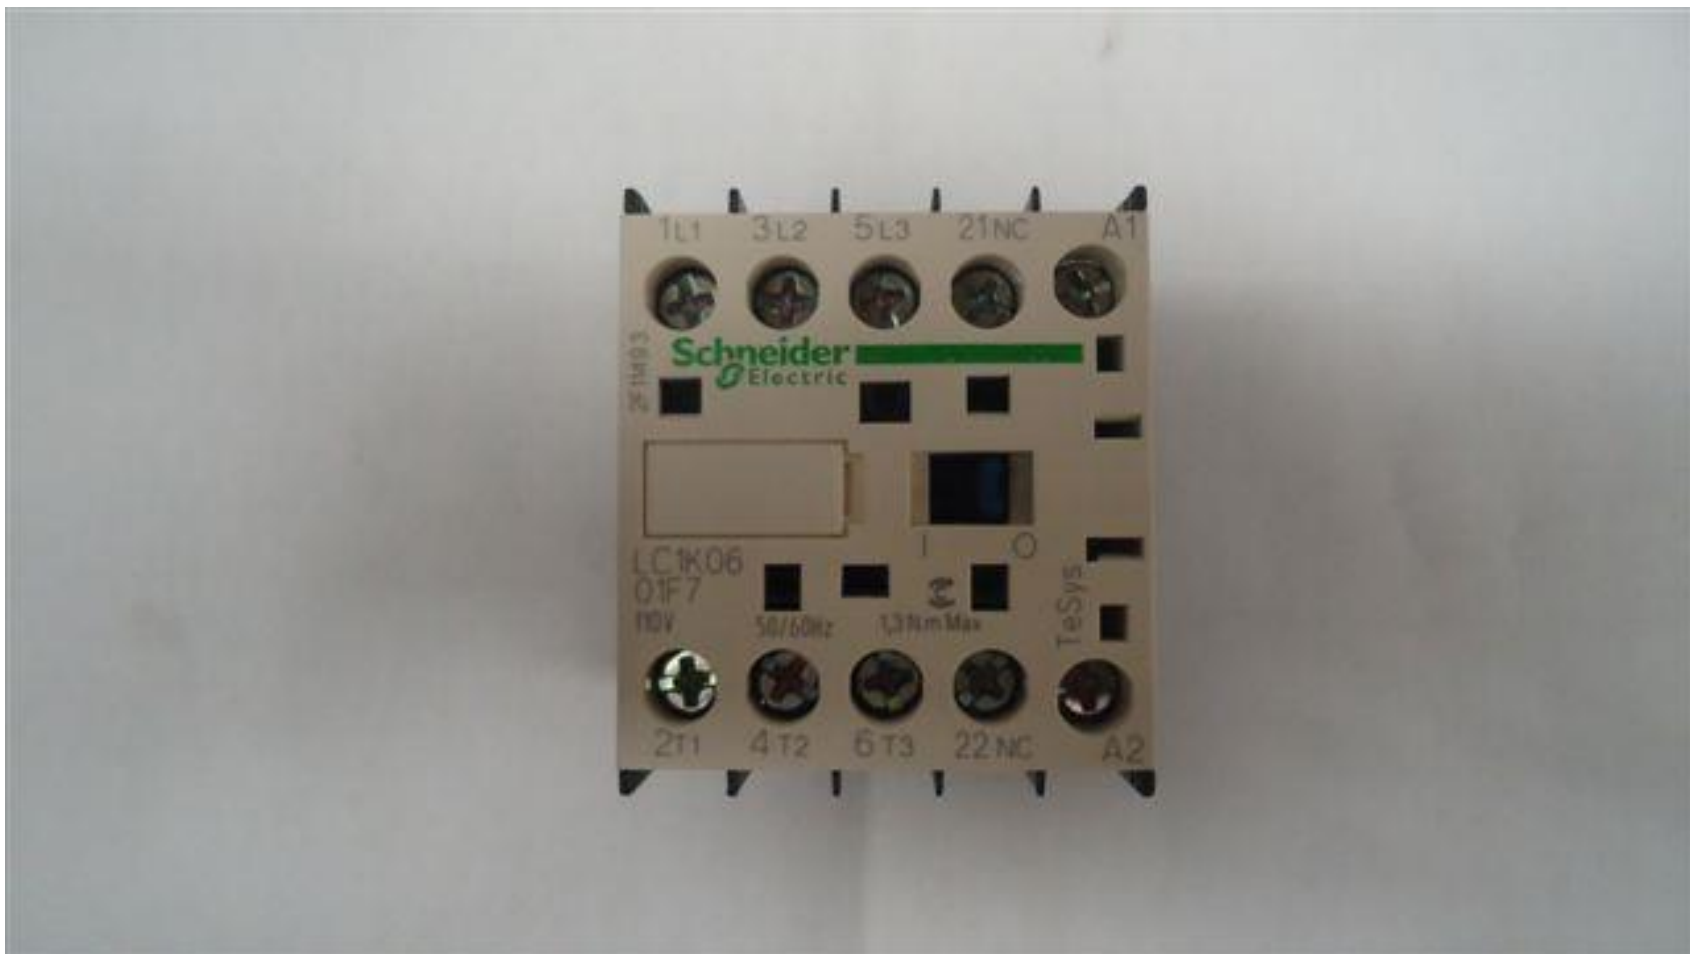

Contator 9A 1NC 1NF 110V 50/60  
Cod. 12-3579-0



Contator 18A 1NC 1NF 110V 50/60  
Cod. 16-1180-2



# Bloco de retenção rele av/ver painel Cod.11-7392-1




Rele sobrecarga telemecanique LRD10 cod.12-5151-0  
Rele sobrecarga telemecanique LRD12 cod.12-5150-0



Descrição: Cabeçote haste flexível.

Código: 12-8907-0

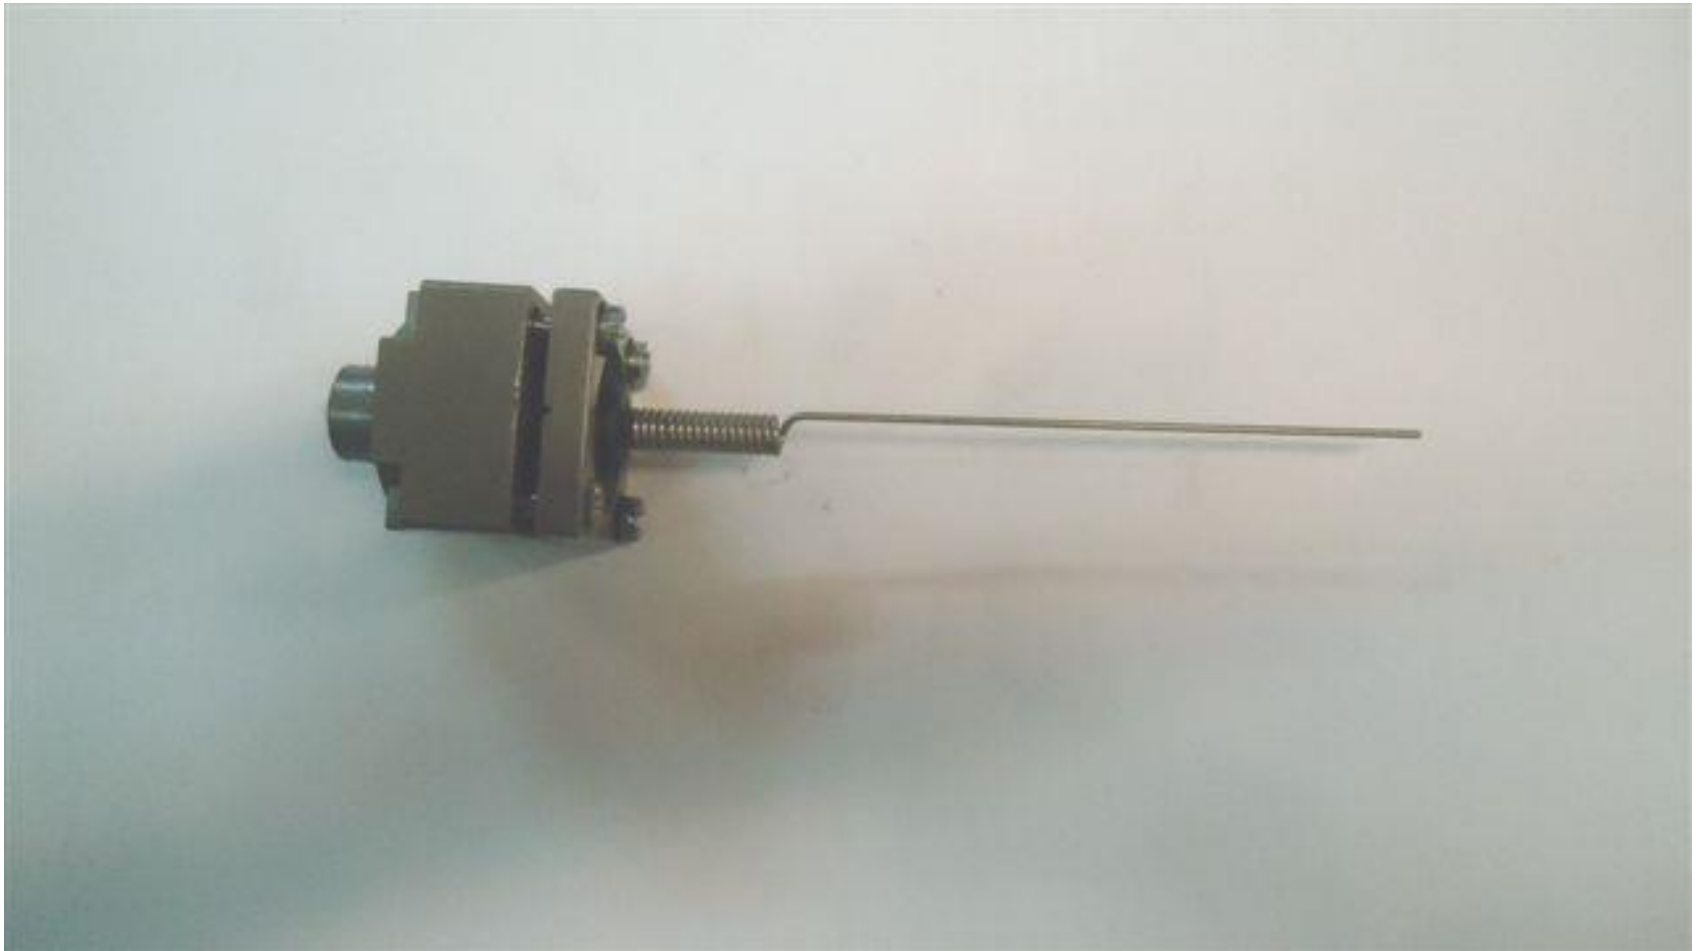

Descrição:Corpo fixo fim de curso NA\_NF  
Código: 12-8111-0



# Terminal esférico sem porca cod.06-0470-2



# Terminal Rotular

cod.06-4411-2



PRC Sext 5/16" UNF GLV  
(haste de controle) cod.06-0470-2



Haste caixa de controle

Cod.03-1320-5



Mola do came cx de cont.  
cod. 06-0212-8



Braço do came cx de cont.  
cod. 06-0460-3



Came cx de cont. cod. 06-3751-2



Prensa cabo  $\frac{3}{4}$ " BSP cod.09-0838-4



Prensa cabo 1/2" cod.09-0839-2



Manômetro 0 a 100 PSI c/ glicerina  
cod: 06-4715-6



# Manômetro 0 -150 PSI c/ glicerina cod. 12-8791-0



Tomada de sobrepor 4P 32A verm.  
Cod.12-4558-0



Plug 4P 32A verm.cod. 12-4523-0



# Timer mod.RTST/20 110/220V cod.12-3649-0



Disjuntor tripolar 15A cod.12-5569-0

Disjuntor tripolar 20A cod.12-6169-0

Disjuntor tripolar 32A cod.B0-0033-0



# Para raio 600V imp. LMC

## Cod. 14-7843-0



Pressostato 3,5/90 PSI  
cod. 09-7240-6



Sinaleira sem lâmpada diam.22mm  
cod 12-3647-0




# Chave proteção térmica 5A Field Vision Cod.13-3531-0



# Kit transducer IFM


## Cod. 16-1139-4

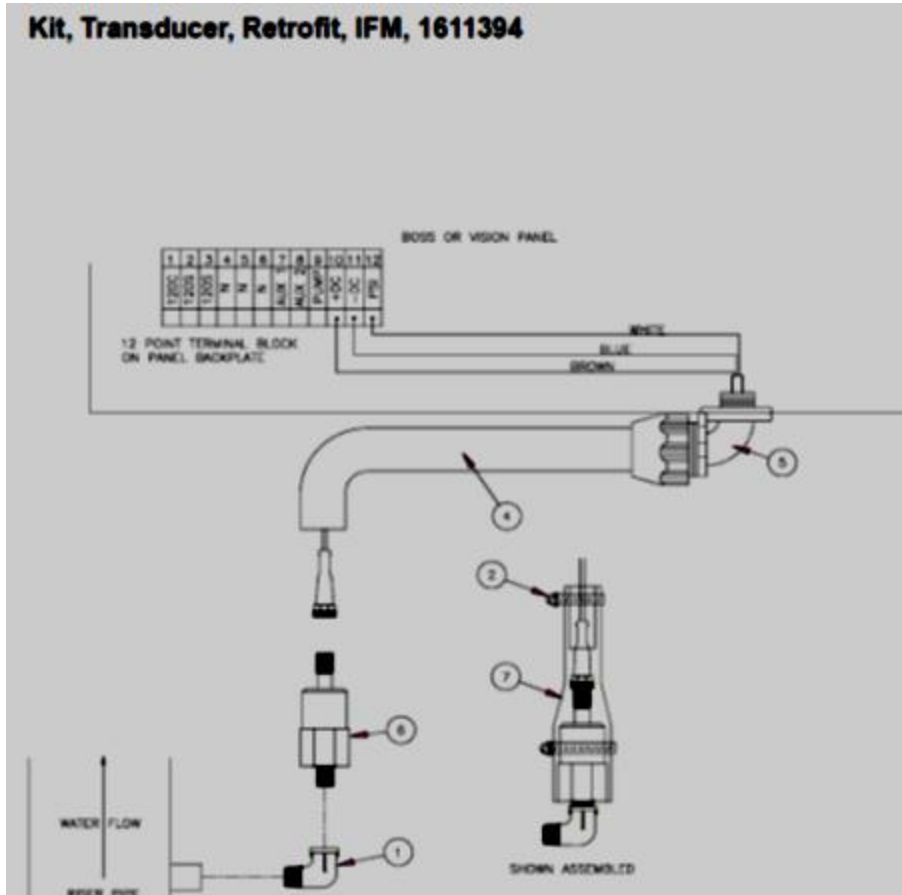

# Kit capacitor AIMS Basic Cod.03-6905-8



# Cj resistor 2K 25W Field Boss Cod.12-1512-0

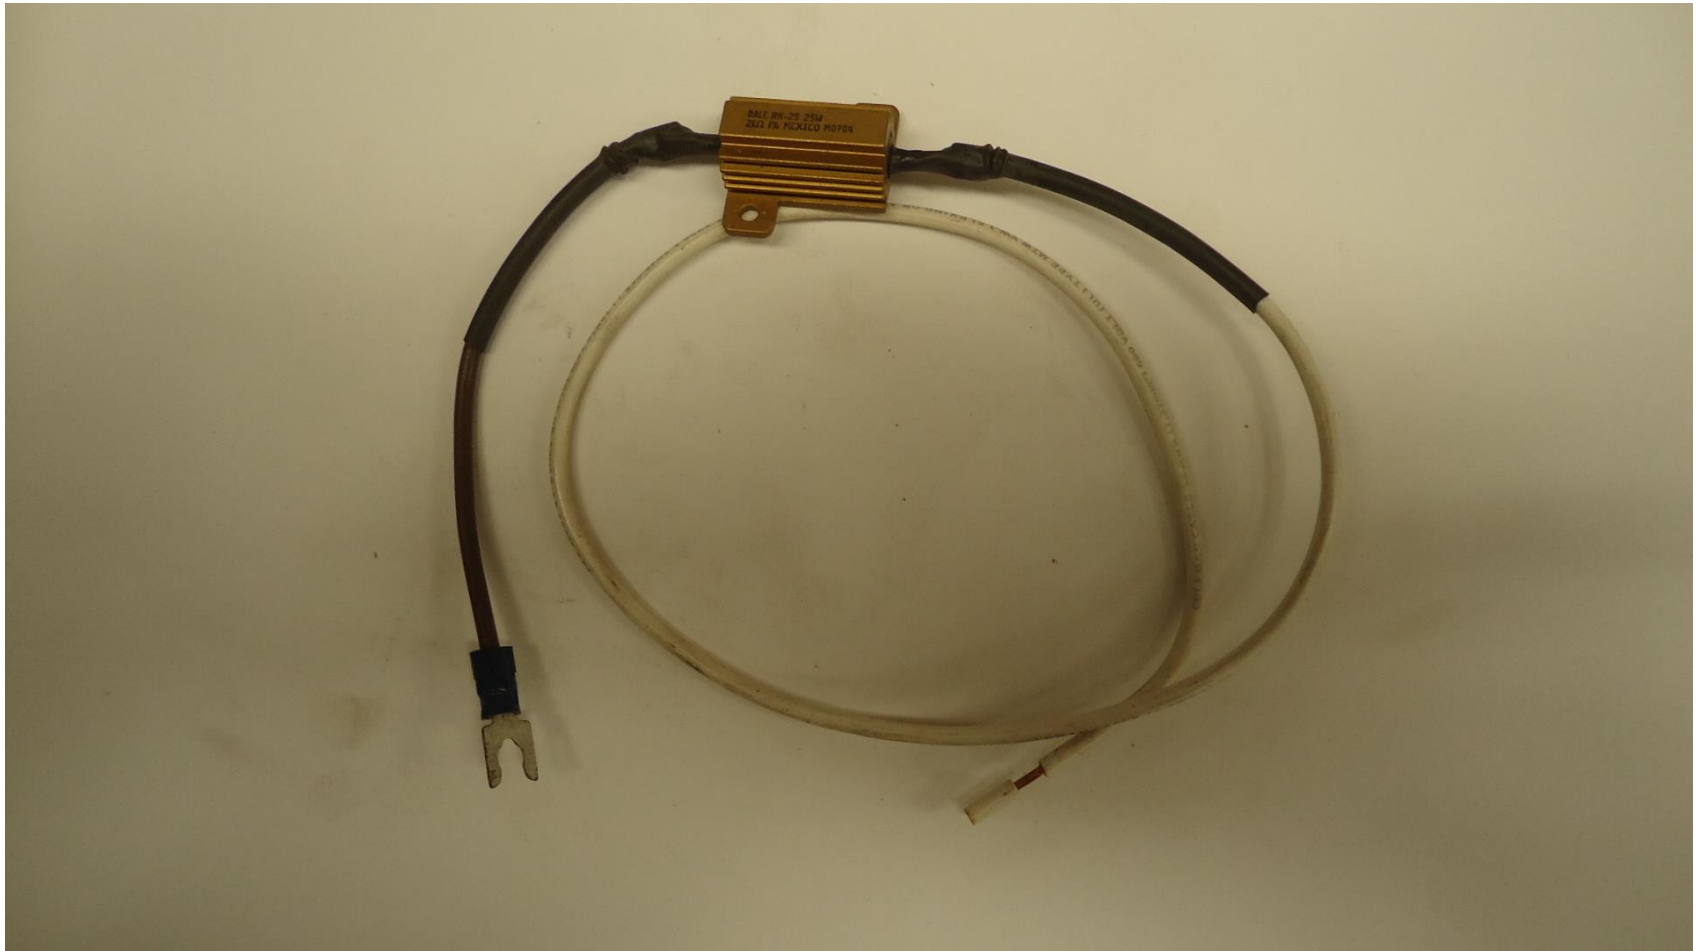


# Horimetro 60HZ 120 V Cod. 09-9132-3




# Chave liga/desl.cx de cont. 10A Cod.09-8866-7



Soquete 11 pinos 10A/300V  
AIMS Basic cod.09-7626-6

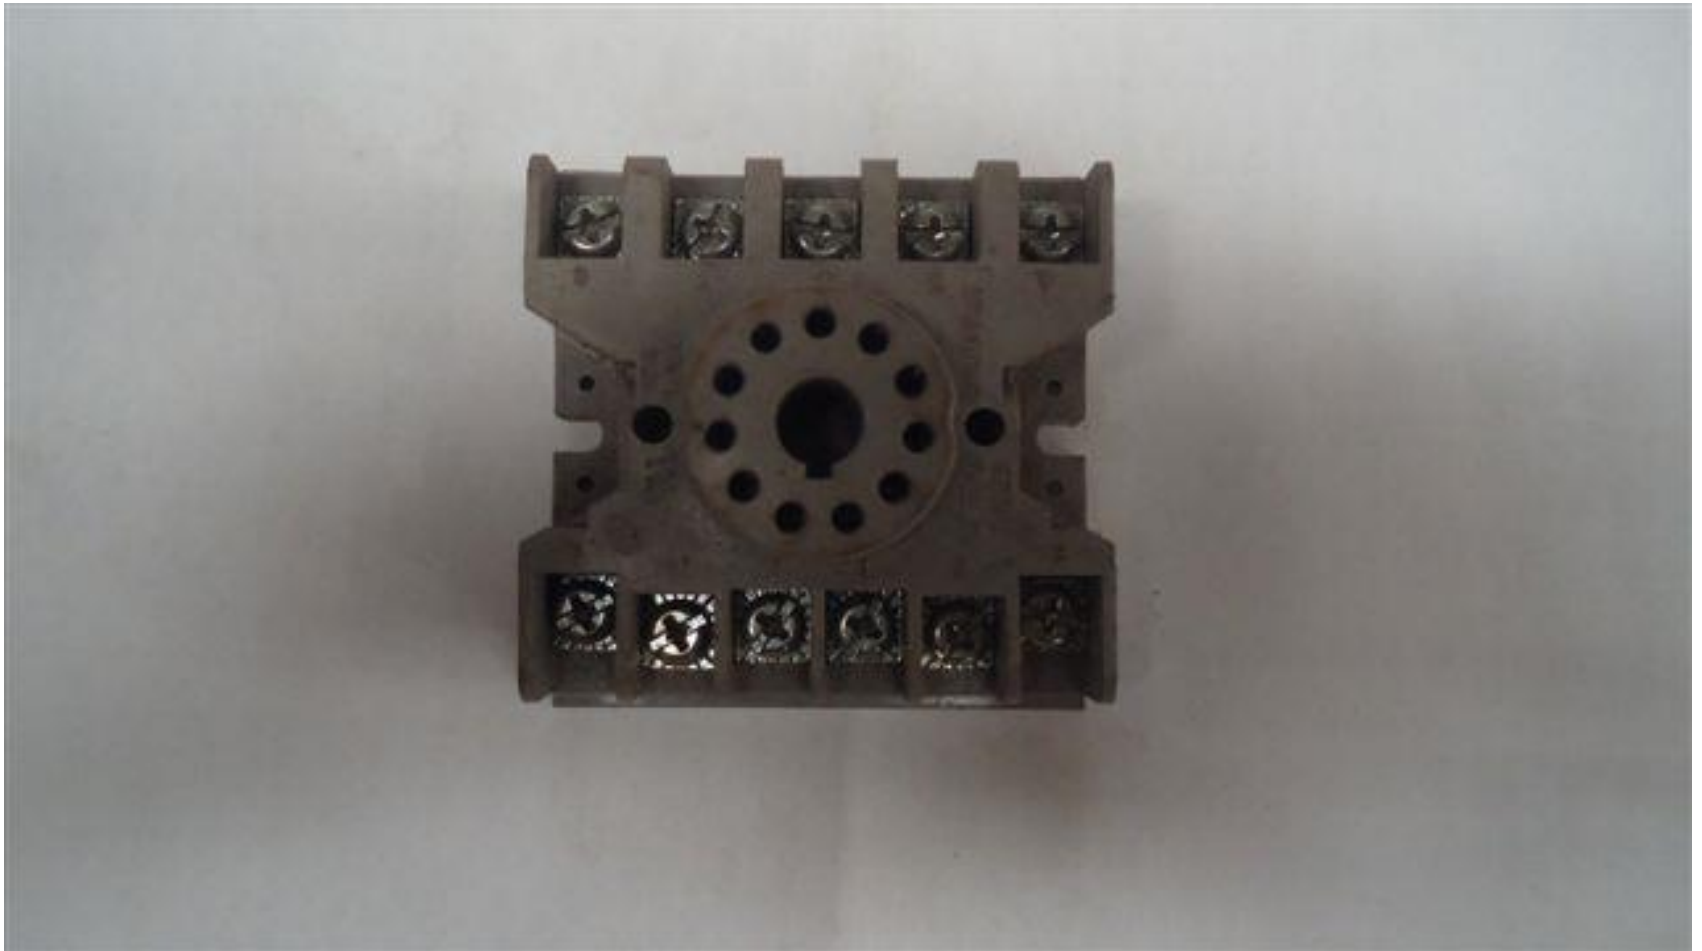

# Rele 11 pinos 10A/120V DPDT Cod.09-8955-8

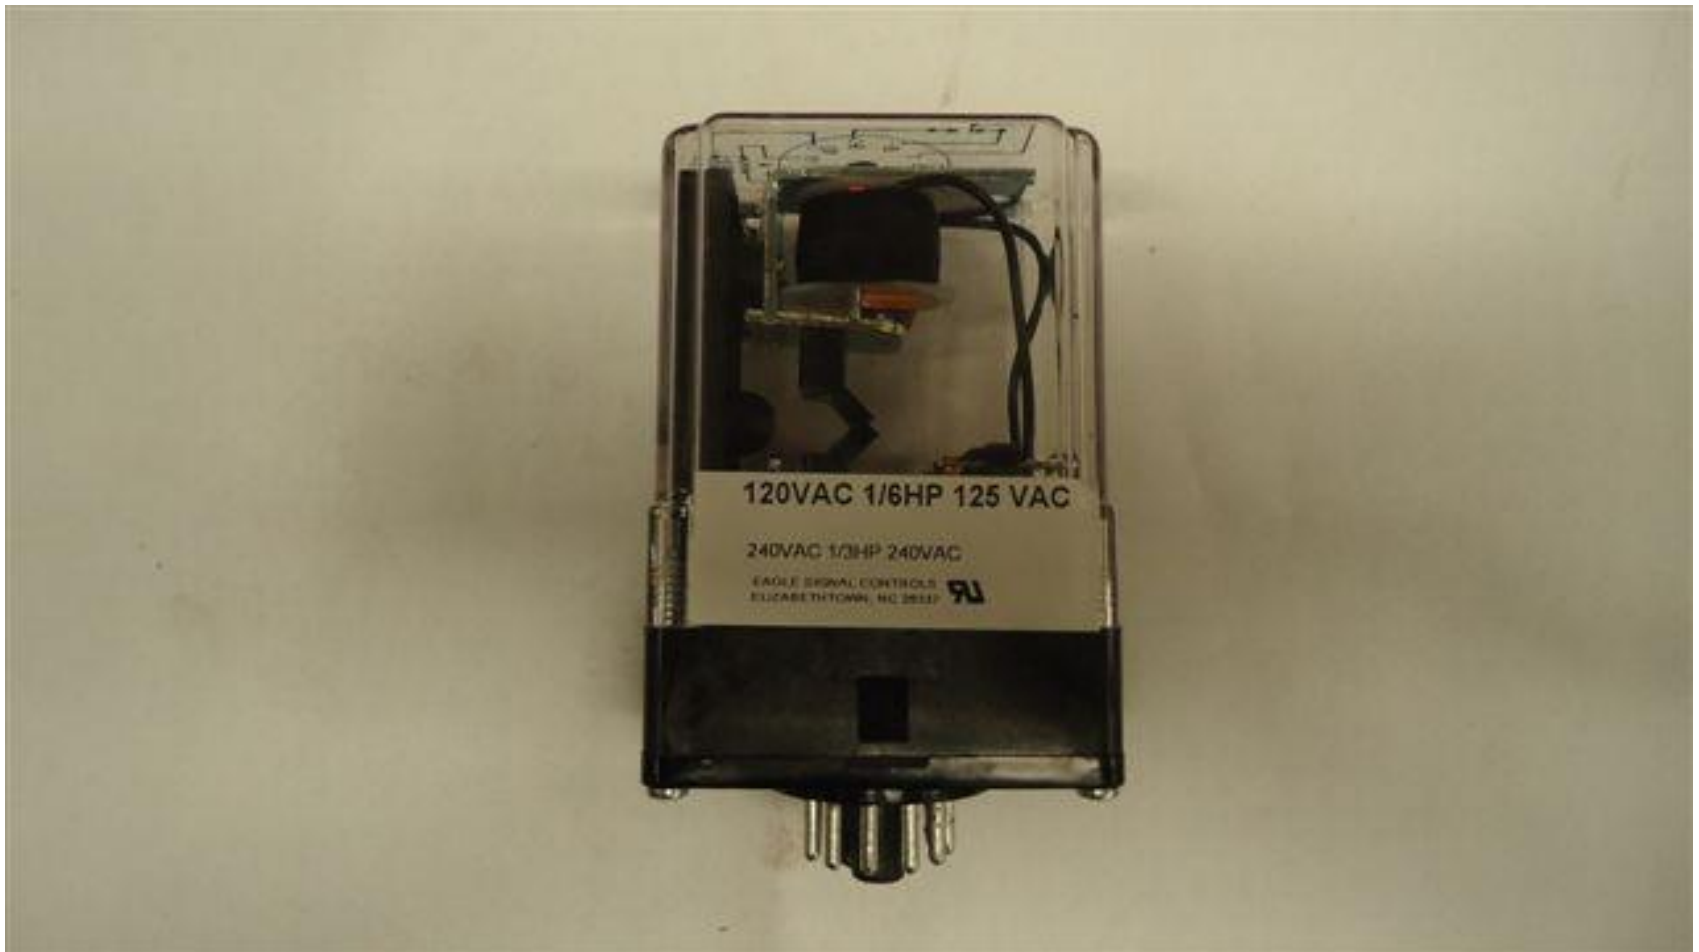


# Rele de seg.ultima torre

## Cod. 10-0060-3




# Cj. Rele da ult. Torre

## Cod. 10-9380-6

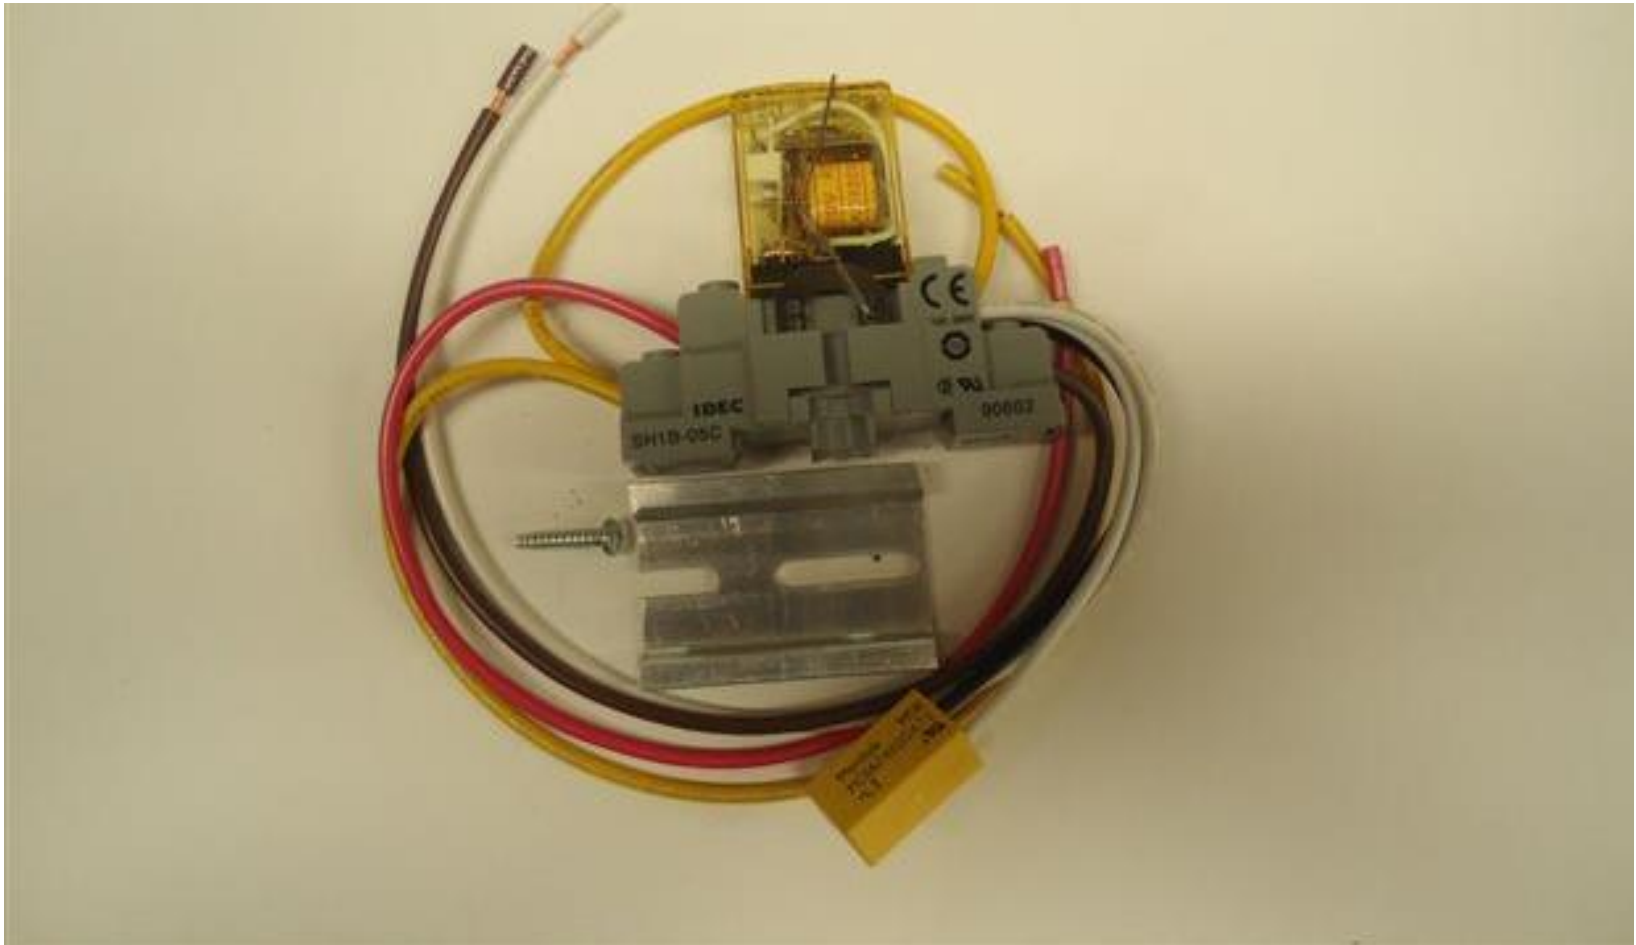

# Chave geral painel Growsmart Cod.11-5511-8 (mod. Antigo) Cod. 16.0094-3 (mod.Novo)

## Modelo Antigo

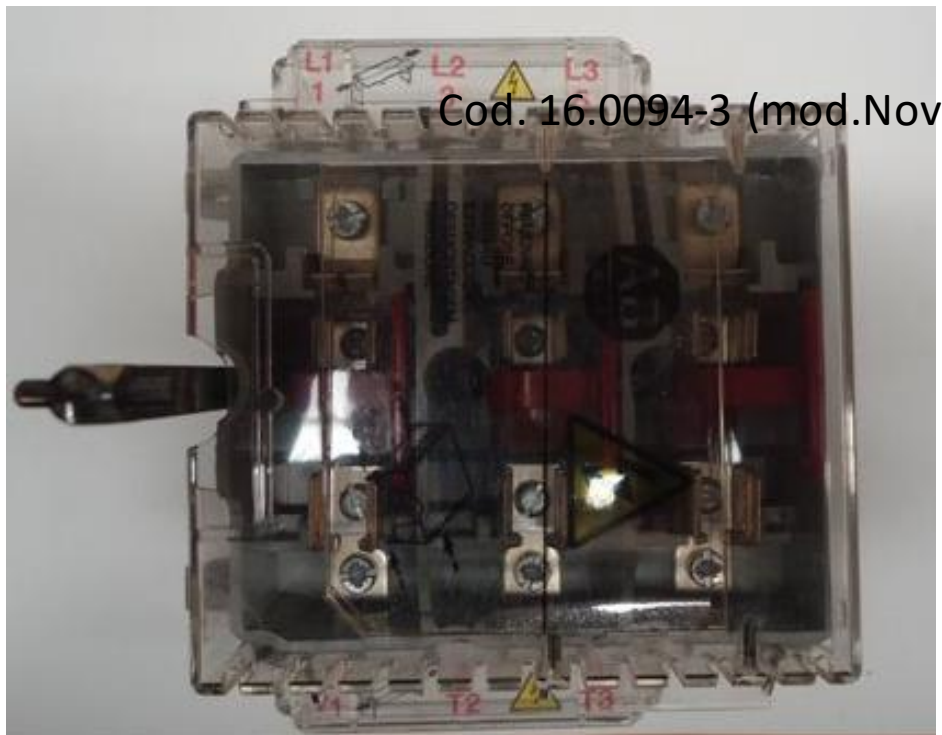

## Modelo Novo



Voltímetro 0 – 600 VAC

Cod.11-7379-8



Bloco contato av/ver 201 cod-10-9527-2  
Bloco contato av/ver 201 cod.10-9528-0  
Bloco contato av/ver 101 cod.10-9525-6  
(modelo Antigo)



# Chave comutadora bloco NO 101 Cod.14-0021-0 (Field Basic AV/REV)



# Chave comutadora bloco NO 201 Cod.14-0023-0



Chave comutadora 3 pos.(av/ver)


Cod.14-0020-0



# Rele de tempo 0 – 30 min cod. 11-4773-5 ( Obsoleto)



# Rele de tempo 0 – 30 min cod.1607511 (Novo Modelo)

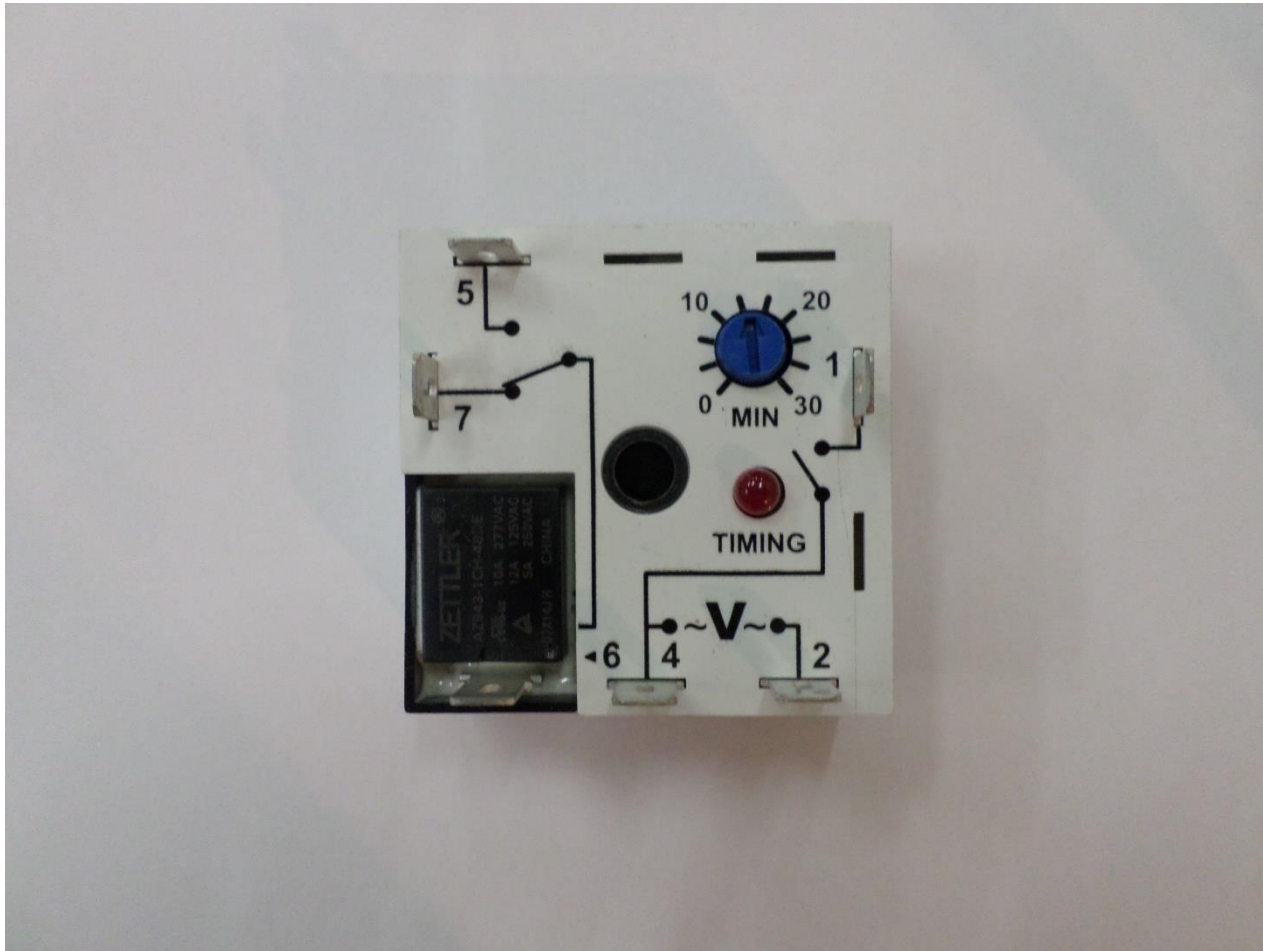

# Cobertura caixa de controle Cod.




# Fecho cobertura caixa de controle

## Cod.06-4822-0



# Cj. Led painel Field Basic

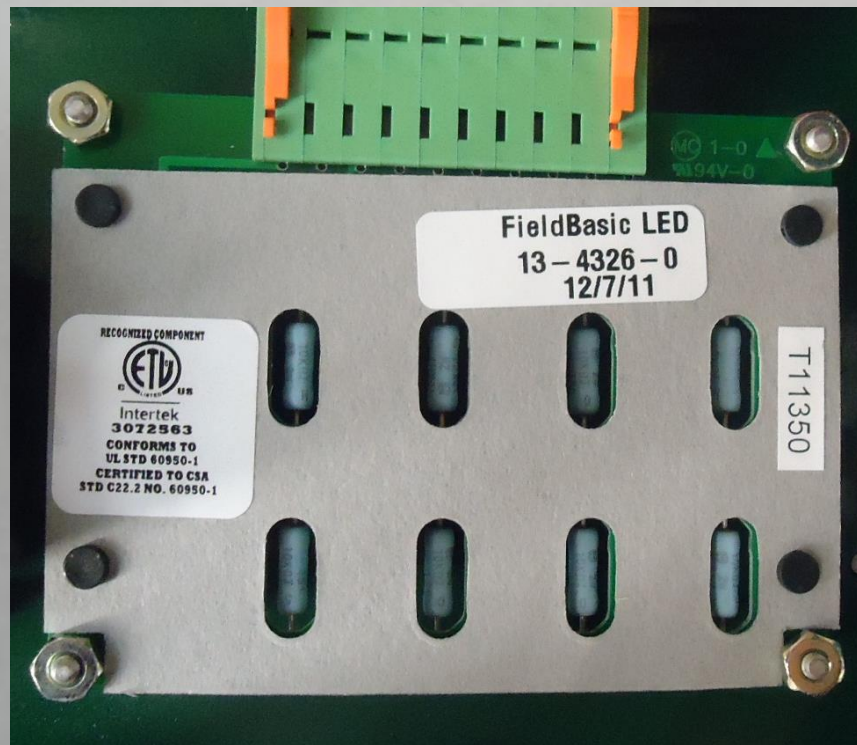

# Cj. Plug dreno engate

## Cod.B0-3682-0



Fusível RET 600 V 15 A CC (cód.11-5566-I)

Fusível RET 600 V 20 A CC (cód.11-8346-I)

Fusível RET 600 V 25 A CC (cód.11-8345-I)

Fusível RET 600 V 30 A CC (cód.11-8344-I)



# Fusível de Entrada do Transformador 3.2 A. (Cód. 09-9141-4)



# Fusível de Saída do Transformador de 1,25 A. (Cód. 11-7487-9)



# Fusível de Saída do Transformador de 5 A. (Cód. 09-9064-8)



# Fusível placa seg.F.Basic/Boss Cod.11-8355-0



# Fusível placa com.F.Boss 2A cod. 11-8354-0



Fusível placa com.F.Boss 4A

cod.11-8353-0



# Fusível cart.15A 600V (AIMS BASIC)

## Cod.09-9135-6



Fusível cart.20A 600V(AIMS BASIC)

Cod. 09-9136-4



# Fusível cart. 25A (AIMS BASIC) Cod.



Fusível cart.30A 600V (AIMS BASIC)

Cod.20-2028-0



Cunha canhão final azul


Cod.11-8357-0



# Transformador de Comando – 0.5 KVA (cód. 11-5014-3)



# Transformador 110VCA – 24VCA Cod.12-3664-0

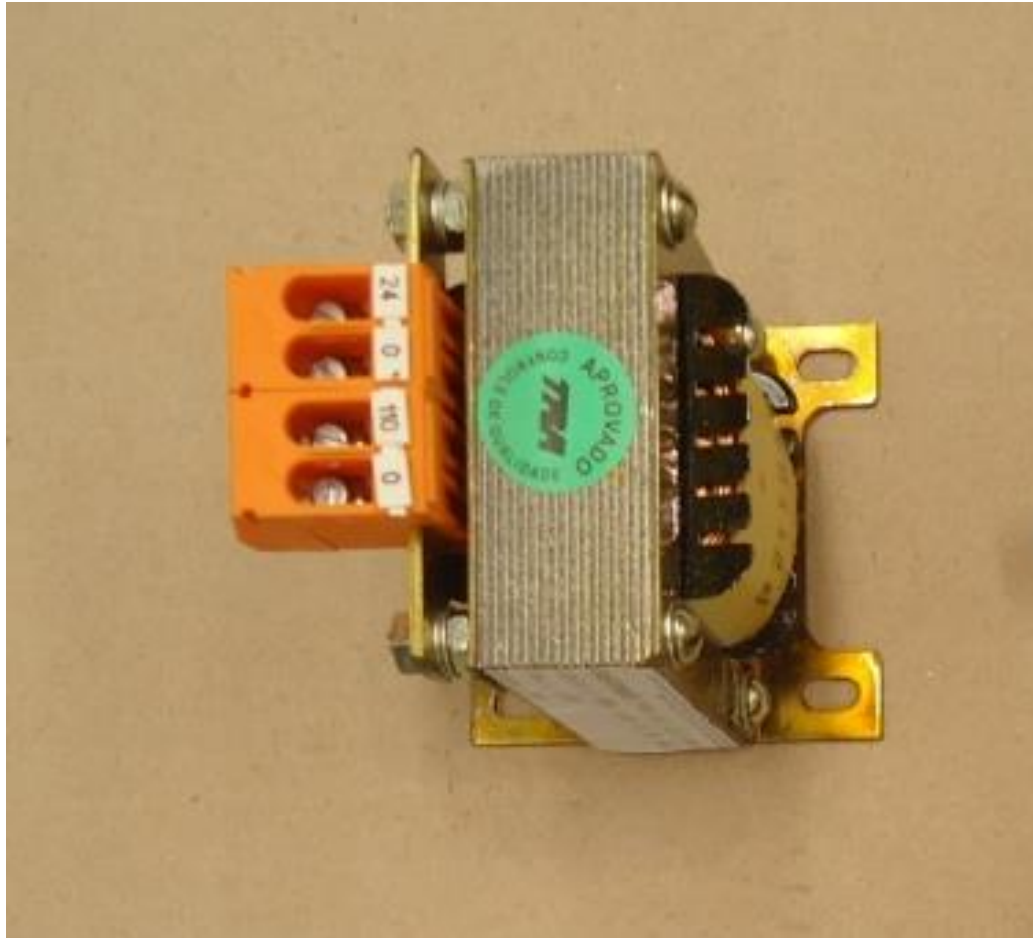

# Borracha acoplamento cardan

## Cod.10-0433-2(Fixo)



Plug dreno 5 -20 PSI cod. 12-5115-0

Plug dreno 20 -75 PSI cod.01-3702-6

Plug dreno 50-150 PSI cod.11-3324-8



# CJ Anel Coletor. Cód. 01-4947-0



# Acoplamento Cardam 7/8" Cód. 10-0435-7

## Fixo

